

MTD-M

CARACTERÍSTICAS

- Instalación por par controlado.
- Empleo para cargas altas.
- El diámetro nominal de la broca es el mismo que el del anclaje.
- El anclaje puede instalarse a través de agujeros en el elemento a fijar.
- Marcas para la correcta indicación de la profundidad de instalación: profundidad de instalación exacta.
- La tuerca y la arandela están premontados.
- Código para la identificación de la longitud del anclaje estampado en la cabeza.
- El diseño del anclaje permite un seguimiento de expansión bajo cargas de tracción.
- Empleo para cargas estáticas, sísmicas y de viento.
- Acero inoxidable AISI 304.

MATERIAL BASE



RANGO DE MEDIDAS

3/8" – 3/4"

CONDICIÓN DE TALADRO



SECO


HÚMEDO

INUNDADO

APLICACIONES

- Fijaciones estructurales, anclajes para vigas y columnas.
- Barreras de seguridad.
- Aplicaciones en interior y exterior.
- Aplicación en zonas de hormigón traccionado, e.j. bandejas de cables, apoyos para tuberías, rociadores antiincendios
- Cargas sísmicas y de viento.
- Fijaciones estructurales en hormigón en interiores y/o exteriores.
- Fijación de carteles, maquinaria, calderas, señales, vallas publicitarias, etc.
- Instalación de sistema de riego

CARGAS MÁXIMAS RECOMENDADAS PARA UNA PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN EN 2500 psi EN HORMIGÓN NO FISURADO CON $\alpha=1,48$ [lb]

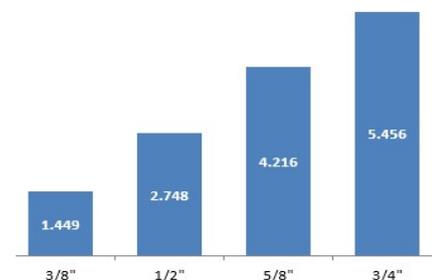


EJEMPLOS DE APLICACIÓN



1. GAMA

ITEM	CÓDIGO	MEDIDA	FOTO	COMPONENTE	MATERIAL
1	MTD-M	3/8" – 3/4"		Eje Grapa Tuerca Arandela	Acero inoxidable AISI 304

2. DATOS DE INSTALACIÓN

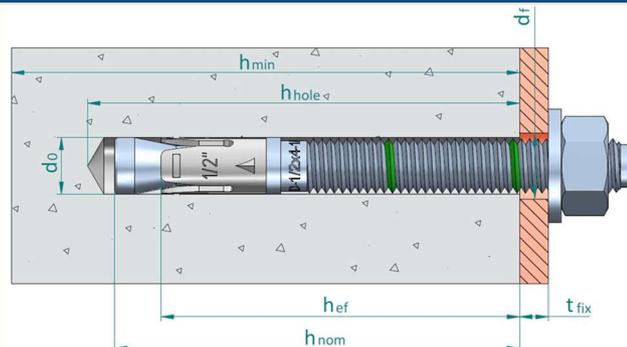

Parámetros	Notación	Unidades	Diámetro nominal del anclaje							
			3/8"	1/2"		5/8"		3/4"		
Diámetro exterior	d_o	in (mm)	3/8 (9.5)	1/2 (12.7)	1/2 (12.7)	5/8 (15.9)	5/8 (15.9)	3/4 (19.1)	3/4 (19.1)	
Profundidad de instalación	h_{nom}	in (mm)	2.33 (59)	2.33 (59)	3.59 (91)	3.23 (82)	4.49 (114)	3.74 (95)	5.26 (134)	
Profundidad efectiva	h_{ef}	in (mm)	2 (51)	2 (51)	3 1/4 (83)	2 3/4 (70)	4 (102)	3 1/4 (83)	4 3/4 (121)	
Profundidad mínima del agujero	h_{hole}	in (mm)	2 5/8 (67)	2 5/8 (67)	4 (102)	3 1/2 (89)	4 3/4 (121)	4 (102)	5 3/4 (146)	
Diámetro del taladro	d_f	in (mm)	7/16 (11.1)	9/16 (14.3)	9/16 (14.3)	11/16 (17.5)	11/16 (17.5)	7/8 (22.2)	7/8 (22.2)	
Par de instalación	T_{inst}	ft lbf (Nm)	20 (27)	45 (61)	45 (61)	80 (108)	80 (108)	150 (203)	150 (203)	
Espesor mínimo del hormigón	h_{min}	in (mm)	4 (102)	4 (102)	6 (152)	5 1/2 (140)	6 1/2 (165)	6 (152)	8 (203)	
Distancia crítica al borde	c_{ac}	in (mm)	6 1/2 (165)	6 1/2 (165)	7 1/2 (191)	7 (178)	8 1/2 (216)	9 (229)	12 (305)	
Distancia mínima al borde (c_{min}) para una distancia entre ejes ($s \geq$)	c_{min}	in (mm)	2 1/2 (64)	3 (76)	2 1/2 (64)	3 1/2 (89)	3 1/2 (89)	5 (127)	10 1/2 (267)	
	$s \geq$	in (mm)	6 1/2 (165)	6 (152)	6 (152)	8 (203)	6 (152)	4 (102)	5 (127)	
Distancia mínima entre ejes (S_{min}) para una distancia al borde ($c \geq$)	S_{min}	in (mm)	2 1/2 (64)	2 3/4 (70)	2 1/2 (64)	4 1/2 (114)	4 (102)	5 (127)	4 (102)	
	$c \geq$	in (mm)	4 (102)	6 (152)	4 (102)	6 (152)	5 (127)	10 1/2 (267)	8 1/2 (216)	
Longitud mínima total del eje	l_{anc}	in (mm)	3 (76)	3 1/2 (89)	4 1/2 (114)	4 1/4 (108)	5 1/2 (140)	5 (127)	6 1/2 (165)	
Llave	Sw	-	9/16	3/4		15/16		1-1/8		

Para SI: 1 pulgada = 25.4 mm, 1 ft-lb = 1.356 Nm.

La profundidad de instalación, h_{nom} , se mide desde la superficie exterior del hormigón hasta el extremo del anclaje antes de aplicar el par.

Las longitudes mínimas de la tabla están basadas en los tamaños de los anclajes comerciales disponibles en el momento de la publicación, comparados con los requisitos para conseguir la profundidad de instalación mínima y un posible espesor a fijar.

En caso de fijar metal, el agujero debe coincidir con el diámetro especificado en la tabla.

Atención: no usar una llave de impacto para instalar o apretar el anclaje.

Atención: agujeros demasiado grandes en el material base provocaran dificultad en la instalación del anclaje y disminuirá su capacidad de carga.

Identificación de longitud del anclaje	Unidades	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Longitud del anclaje min \geq	in	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2
Longitud del anclaje max $<$	in	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10

3. PROCESO DE INSTALACIÓN

	<p>1. TALADRAR Taladrar un agujero en el material base con el diámetro y profundidad correctos y usar una broca que cumpla los requisitos de ANSI B212.15</p>
	<p>2. SOPLAR Y LIMPIAR Limpiar el agujero de restos de polvo y fragmentos usando una bomba, aire comprimido o un aspirador.</p>
	<p>3. INSTALAR Colocar la arandela en el anclaje y roscar la tuerca. Si se necesita fijar un elemento, colocar el anclaje a través del agujero del elemento a fijar y dentro del hormigón. Asegurarse de que el anclaje se introduce hasta que la marca verde está a ras del hormigón. Utilizar un martillo en caso necesario</p>
	<p>4. APLICAR EL PAR DE APRIETE Utilizar una llave dinamoétrica para aplicar el par requerido, T_{ins}. Nota: la zona roscada sobresaldrá durante el apriete de la rosca. La rosca permanecerá en su posición inicial. Una vez instalado, la longitud total del anclaje puede mirarse comprobando la letra de la cabeza.</p>

4. ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Código	Descripción	Cantidad/caja	Foto
MOBOMBA	Bomba manual / Soplador de polvo	1	
MORCEPKIT	Kit 3 cepillos de limpieza	1	

5. INFORMACIÓN DE DISEÑO

Información del diseño a tracción^{1,2}

Características de diseño	Notación	Unidades	Diámetro nominal del anclaje							
			3/8"	1/2"		5/8"		3/4"		
Profundidad de instalación	h_{nom}	in (mm)	2.33 (59)	2.33 (59)	3.59 (91)	3.23 (82)	4.49 (114)	3.74 (95)	5.26 (134)	
Categoría del anclaje	1, 2 o 3	-	1	1		1		1		
RESISTENCIA DEL ACERO A TRACCIÓN (ACI 318-14 17.4.1 o ACI 318-11 D.5.1)										
Mínima resistencia a tracción (cuello)	f_{ut}	psi (N/mm ²)	101,500 (700)	101,500 (700)		101,500 (700)		101,500 (700)		
Mínimo límite elástico (cuello)	f_y	psi (N/mm ²)	87,500 (602)	87,500 (602)		87,500 (602)		87,500 (602)		
Área efectiva a tracción (cuello)	$A_{se,N}$	in ² (mm ²)	0.0614 (39.6)	0.1122 (72.4)		0.1638 (105.7)		0.2386 (153.9)		
Resistencia del acero a tracción ³	N_{sa}	lb (kN)	6,229 (27.7)	11,388 (50.7)		16,627 (74.0)		24,218 (107.7)		
Coficiente de seguridad para el acero ⁴	ϕ_{sa}	-	0.75							
RESISTENCIA POR PULLOUT A TRACCIÓN (ACI 318-14 17.4.3 o ACI 318-11 D.5.3)										
Resistencia característica de pullout en hormigón no fisurado (2,500 psi) ^{6,7}	$N_{p,un-cr}$	lb (kN)	3,299 (14.68)	3,723 (16.56)	6,257 (27.83)	-	9,977 (44.38)	-	-	
Resistencia característica de pullout en hormigón fisurado (2,500 psi) ^{6,7}	$N_{p,cr}$	lb (kN)	2,361 (10.50)	2,117 (9.42)	-	-	-	-	-	
Resistencia característica de pullout en hormigón fisurado (2,500 psi), sísmico ^{6,7,8}	$N_{p,eq}$	lb (kN)	2,361 (10.50)	2,117 (9.42)	-	-	-	-	-	
Exponente de normalización	Hormigón no fisurado	n	-	0.30	0.32	0.48	0.27	0.44	0.43	0.23
	Hormigón fisurado	n	-	0.45	0.50	0.49	0.50	0.50	0.27	0.47
Factor reductor para la resistencia de pullout a tracción ⁴	ϕ_{cb}	-	0.65							
RESISTENCIA DEL CONO DE HORMIGÓN A TRACCIÓN (ACI 318-14 17.4.2 o ACI 318-11 D.5.2)										
Profundidad efectiva	h_{ef}	in (mm)	2 (51)	2 (51)	3 1/4 (83)	2 3/4 (70)	4 (102)	3 1/4 (83)	4 3/4 (121)	
Factor para hormigón no fisurado ⁹	k_{un-cr}	-	24	24	24	24	24	24	24	
Factor para hormigón fisurado ⁹	k_{cr}	-	17	17	17	17	17	21	17	
Distancia crítica al borde	c_{ac}	in (mm)	6 1/2 (165)	6 1/2 (165)	7 1/2 (191)	7 (178)	8 1/2 (216)	9 (229)	12 (305)	
Factor reductor para la resistencia de pullout a tracción ⁴	ϕ_p	-	0.65							
Rigidez axial en cargas de trabajo ¹⁰	Hormigón no fisurado	β_{un-cr}	lb/in (kN/mm)	99,669 (17,455)	177,031 (31,003)	45,481 (7,965)	179,362 (31,411)	74,892 (13,116)	282,916 (49,546)	209,464 (36,683)
	Hormigón fisurado	β_{cr}	lb/in (kN/mm)	38,385 (6,722)	70,569 (12,359)	41,385 (7,248)	71,270 (12,481)	43,709 (7,655)	154,605 (27,075)	120,824 (21,159)

Para SI: 1 pulgada = 25.4 mm, 1 in² = 645 mm², 1 psi = 0,00689 N/mm²; 1 lb = 0,00445 kN, 1 lbf/in = 0,175 kN/mm

- Los datos en esta tabla deberían usarse junto con las especificaciones de diseño ACI 318-14 Capítulo 17 o ACI 318 Apéndice D; para anclajes que resistan cargas sísmicas deben aplicarse los requisitos adicionales de ACI 318-14 17.2.3 o ACI 318 D.3.3.
- La instalación debe cumplir las instrucciones y detalles publicados.
- Los valores tabulados para la resistencia del acero a tracción están basados en los resultados de los ensayos por ACI 355.2 y deben usarse para el diseño.
- Todos los valores de ϕ fueron determinados por la combinación de cargas de IBC Sección 1605.2, ACI 318-14 Sección 5.3 o ACI 318-11 Sección 9.2. Si se utilizan la combinación de cargas de ACI 318-11 Apéndice C, el valor de ϕ debe determinarse de acuerdo con ACI 318-11 D.4.4. Para el refuerzo que cumple ACI 318-14 Capítulo 17 o ACI 318 Apéndice D, requisitos para Condición A, ver ACI 318-14 17.3.3 o ACI 318-11 D.4.3, para el apropiado ϕ factor cuando la combinación de cargas de IBC sección 1605.2, ACI 318-14 Sección 5.3 o ACI 318-11 Sección 9.2, se utilizan.
- El anclaje MTD-M es considerado un elemento dúctil de acero a tracción según ACI 318-14 2.3 o ACI 318 D.1
- Para una resistencia a compresión del hormigón mayor a 2500 psi N_{pn} = (resistencia a extracción de la tabla)*(resistencia a compresión específica del hormigón/2500)ⁿ
- La resistencia por extracción no determina el diseño del anclaje. No calcular la resistencia a extracción para las profundidades y tamaños indicados.
- Los valores para la resistencia característica a extracción para aplicaciones sísmicas están basados en los resultados de los ensayos de ACI 355.2, Sección 9.5
- Seleccionar el apropiado factor de efectividad para hormigón fisurado (k_{cr}) o para hormigón no fisurado (k_{un-cr})
- Los valores medios muestran: la rigidez depende de la resistencia del hormigón, la carga y la geometría de la aplicación
- Los anclajes pueden usarse en hormigón ligero siempre que N_b , N_{eq} and N_{pn} sean multiplicados por un factor de 0.60.

Información de diseño a cortante^{1,2}

Características de diseño	Notación	Unidades	Diámetro nominal del anclaje						
			3/8"	1/2"		5/8"		3/4"	
Profundidad de instalación	h_{nom}	in (mm)	2.33 (59)	2.33 (59)	3.59 (91)	3.23 (82)	4.49 (114)	3.74 (95)	5.26 (134)
Categoría del anclaje	1, 2 o 3	-	1	1		1		1	
RESISTENCIA DEL ACERO A CORTANTE (ACI 318-14 17.5.1 o ACI 318-11 D.6.1)									
Mínima resistencia a cortante (rosca)	f_{uta}	psi (N/mm ²)	94,500 (650)	94,500 (650)		101,500 (700)		101,500 (700)	
Mínimo límite elástico (rosca)	f_y	psi (N/mm ²)	81,000 (559)	81,000 (559)		87,500 (602)		87,500 (602)	
Área efectiva a cortante (rosca)	$A_{se,v}$	in ² (mm ²)	0.077 (49.7)	0.141 (91.0)	0.141 (91.0)	0.226 (145.8)	0.226 (145.8)	0.334 (215.5)	0.334 (215.5)
Resistencia del acero a cortante ³	V_{sa}	lb (kN)	4,007 (17.82)	4,745 (21.11)	6,617 (29.44)	10,168 (45.23)	10,168 (45.23)	14,813 (65.89)	14,813 (65.89)
Resistencia del acero a cortante, sísmica (2500 psi) ⁵	$V_{sa,eq}$	lb (kN)	4,007 (17.82)	4,745 (21.11)	5,978 (26.59)	7,744 (34.45)	7,744 (34.45)	10,561 (46.98)	10,561 (46.98)
Coefficiente de seguridad del acero ³	ϕ_{sa}	-	0.65						
RESISTENCIA DEL HORMIGÓN A CORTANTE (ACI 318-14 17.5.2 o ACI 318-11 D.6.2)									
Diámetro nominal del anclaje	d_o	in (mm)	3/8 (9.5)	1/2 (12.7)	1/2 (12.7)	5/8 (15.9)	5/8 (15.9)	3/4 (19.1)	3/4 (19.1)
Longitud con capacidad de carga	l_e	in (mm)	2 (51)	2 (51)	3 1/4 (83)	2 3/4 (70)	4 (102)	3 1/4 (83)	4 3/4 (121)
Factor reductor para la resistencia del hormigón a cortante ⁶	ϕ_{cb}	-	0.70						
RESISTENCIA DE PRYOUT A CORTANTE (ACI 318-14 17.5.3 o ACI 318-11 D.6.3)									
Factor de pryout	k_{cp}	-	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Profundidad efectiva	h_{ef}	in (mm)	2 (51)	2 (51)	3 1/4 (83)	2 3/4 (70)	4 (102)	3 1/4 (83)	4 3/4 (121)
Factor de reducción de pryout a cortante ⁶	ϕ_{cp}	-	0.70						

Para SI: 1 pulgada = 25.4 mm, 1 in² = 645 mm², 1 psi = 0,00689 N/mm²; 1 lb = 0,00445 kN

- Los datos en esta tabla deberían usarse junto con las especificaciones de diseño ACI 318-14 Capítulo 17 o ACI 318 Apéndice D; para anclajes que resistan cargas sísmicas deben aplicarse los requisitos adicionales de ACI 318-14 17.2.3 o ACI 318 D.3.3.
- La instalación debe cumplir las instrucciones y detalles publicados.
- Los valores para la resistencia del acero a cortante están basados en los resultados de los ensayos por ACI 355.2, Sección 9.4 y deben usarse para el diseño.
- El anclaje MTD-M es considerado un elemento dúctil de acero a tracción según ACI 318-14 2.3 o ACI 318 D.1
- Los valores para la resistencia del acero a cortante para aplicaciones sísmicas están basados en los resultados de los ensayos de ACI 355.2, Sección 9.6
- Todos los valores de ϕ fueron determinados por la combinación de cargas de IBC Sección 1605.2, ACI 318-14 Sección 5.3 o ACI 318-11 Sección 9.2. Si se utilizan la combinación de cargas de ACI 318-11 Apéndice C, el valor de ϕ debe determinarse de acuerdo con ACI 318-11 D.4.4. Para el refuerzo que cumple ACI 318-14 Capítulo 17 o ACI 318 Apéndice D, requisitos para Condición A, ver ACI 318-14 17.3.3 o ACI 318-11 D.4.3, para el apropiado ϕ factor cuando la combinación de cargas de IBC sección 1605.2, ACI 318-14 Sección 5.3 o ACI 318-11 Sección 9.2, se utilizan.
- Los anclajes pueden usarse en hormigón ligero siempre que V_b and V_{cp} sean multiplicados por un factor de 0.60.

Resistencias de diseño factorizadas (ΦN_n y ΦV_n) calculadas de acuerdo con ACI 318-14:

- Los valores tabulares están proporcionados para ilustrar y son aplicables para anclajes individuales instalados en hormigón normal con un mínimo espesor, $h_a = h_{nom}$, y con las siguientes condiciones:
 - C_{a1} es mayor o igual que la distancia crítica al borde, C_{ac} (valores de la tabla basadas en $C_{a1} = C_{ac}$)
 - C_{a2} es mayor o igual a 1.5 veces C_{a1} .
- Los cálculos se realizaron según ACI 318-14. El nivel de carga correspondiente al modo de fallo controlado es mencionado. (A tracción: acero, con del hormigón y pullout; A cortante: acero, fallo del hormigón y pryout). Asimismo, la resistencia del cono de hormigón a tracción y resistencia al pryout a cortante son calculados usando los valores de profundidad efectiva, h_{ef} , para los anclajes seleccionados como se indica en las tablas de la información de diseño. Por favor, referenciar también las especificaciones de la instalación para más información.
- Los factores de reducción están basados en ACI 318-14 sección 17.3.3 para combinación de cargas. Se asume la Condición B. La Condición B se aplica cuando no hay refuerzo suplementario.
- Los valores tabulares están permitidos solamente para cargas estáticas, las cargas sísmicas no se consideran en estas tablas.
- Para diseños que incluyen una combinación de tracción y cizalladura, la interacción de las cargas de tracción y cortante deben calcularse de acuerdo con ACI 318-14 sección 17.6.
- No se permite interpolar con los valores tabulares. Para resistencias intermedias de compresión del material base ver ACI 318-14. Para otras condiciones de diseño incluyendo las condiciones sísmicas ver ACI 318-14.

Resistencias de diseño a tracción y a cortante para MTD-M en hormigón fisurado

Diámetro nominal del anclaje (in.)	Profundidad de instalación h_{nom} (in.)	Resistencia mínima a compresión del hormigón									
		$f'_c = 2,500$ psi		$f'_c = 3,000$ psi		$f'_c = 4,000$ psi		$f'_c = 6,000$ psi		$f'_c = 8,000$ psi	
		ΦN_n Tracción (lbs.)	ΦV_n Cortante (lbs.)	ΦN_n Tracción (lbs.)	ΦV_n Cortante (lbs.)	ΦN_n Tracción (lbs.)	ΦV_n Cortante (lbs.)	ΦN_n Tracción (lbs.)	ΦV_n Cortante (lbs.)	ΦN_n Tracción (lbs.)	ΦV_n Cortante (lbs.)
3/8	2.33	1,535	1,683	1,666	1,844	1,896	2,129	2,276	2,605	2,590	2,605
1/2	2.33	1,376	1,683	1,507	1,844	1,741	2,129	2,132	2,607	2,462	3,010
	3.59	3,237	4,301	3,546	4,301	4,095	4,301	5,105	4,301	5,791	4,301
5/8	3.23	2,520	5,427	2,760	5,945	3,187	6,609	3,903	6,609	4,507	6,609
	4.49	4,420	6,609	4,842	6,609	5,591	6,609	6,847	6,609	7,907	6,609
3/4	3.74	3,999	8,613	4,380	9,435	5,058	9,628	6,195	9,628	7,153	9,628
	5.26	5,720	9,628	6,266	9,628	7,235	9,628	8,861	9,628	10,232	9,628
Código de color:		Pullout		Hormigón / pryout				Acero			

Resistencias de diseño a tracción y a cortante para MTD-M en hormigón no fisurado

Diámetro nominal del anclaje (in.)	Profundidad de instalación h_{nom} (in.)	Resistencia mínima a compresión del hormigón									
		$f'_c = 2,500$ psi		$f'_c = 3,000$ psi		$f'_c = 4,000$ psi		$f'_c = 2,500$ psi		$f'_c = 8,000$ psi	
		ΦN_n Tracción (lbs.)	ΦV_n Cortante (lbs.)	ΦN_n Tracción (lbs.)	ΦV_n Cortante (lbs.)	ΦN_n Tracción (lbs.)	ΦV_n Cortante (lbs.)	ΦN_n Tracción (lbs.)	ΦV_n Cortante (lbs.)	ΦN_n Tracción (lbs.)	ΦV_n Cortante (lbs.)
3/8	2.33	2,144	2,376	2,265	2,603	2,469	2,605	2,788	2,605	3,040	2,605
1/2	2.33	2,206	2,376	2,417	2,603	2,791	3,005	3,202	3,084	3,511	3,084
	3.59	4,067	4,301	4,439	4,301	5,096	4,301	6,191	4,301	7,108	4,301
5/8	3.23	3,557	6,609	3,897	6,609	4,499	6,609	5,511	6,609	6,363	6,609
	4.49	6,240	6,609	6,836	6,609	7,893	6,609	9,532	6,609	10,819	6,609
3/4	3.74	4,570	9,628	5,006	9,628	5,781	9,628	7,080	9,628	8,175	9,628
	5.26	8,075	9,628	8,846	9,628	10,214	9,628	12,510	9,628	14,445	9,628
Código de color:		Pullout		Hormigón / pryout				Acero			

Cargas admisibles para MTD-M

Las tablas anteriores muestran información de diseño para factor de carga y la resistencia característica (LRFD), sin embargo, la resistencia de diseño permitida (ASD) se sigue utilizando por algunos usuarios. El paso de valores de LRFD a ASD es posible, pero es dependiente de los niveles de cargas estáticas y dinámicas. Las cargas estáticas se definen en el ACI 318 Building Code Requirements for Structural Concrete como “ el peso de los miembros, estructura y elementos que es probable que estén presentes en una estructura en uso”. Las cargas dinámicas se definen en el ACI 318 como “cargas que no son aplicadas permanentemente a la estructura, pero son probables que ocurran durante la vida útil de la estructura (excluyendo cargas medioambientales). Ejemplos de cargas dinámicas son tráfico en una acera y cargas no permanentes asociadas al uso de las estructuras. Los valores de las cargas dinámicas están establecidos en el código de edificación para varias condiciones y partes de la estructura.

Para facilitar la conversión de valores característicos de LRFD a valores ASD, se utiliza un escenario en el que existen cargas tanto dinámicas como estáticas para abordar las aplicaciones más comunes: 30% carga estática: 70% carga dinámica. ACI 318-14 Ecuación (5.3.1b) facilita un factor de conversión del 1,48 que se divide por las resistencias características LRFDS y multiplicado por un ϕ factor (dependiendo del tipo de fallo) para determinar una carga ASD equivalente.

Es la responsabilidad del usuario seleccionar los valores ASD apropiados basados en el ejemplo de cargas mostrado en el documento o en cargas estáticas o dinámicas que pueden ser aplicables en un diseño específico.

Los valores ASD son facilitados en las siguientes tablas para tracción y cizalladura para diferentes resistencias del hormigón. Otras disposiciones de instalación y diseño deben seguirse.

Cargas admisibles convertidas para MTD-M en concreto fisurado

Diámetro nominal del anclaje (in.)	Profundidad de instalación h_{nom} (in.)	Resistencia mínima de compresión del hormigón									
		$f'_c = 2,500$ psi		$f'_c = 3,000$ psi		$f'_c = 4,000$ psi		$f'_c = 6,000$ psi		$f'_c = 8,000$ psi	
		T allowable ASD Tracción (lb)	V allowable ASD Cortante (lb)	T allowable ASD Tracción (lb)	V allowable ASD Cortante (lb)	T allowable ASD Tracción (lb)	V allowable ASD Cortante (lb)	T allowable ASD Tracción (lb)	V allowable ASD Cortante (lb)	T allowable ASD Tracción (lb)	V allowable ASD Cortante (lb)
3/8	2.33	1,037	1,137	1,126	1,246	1,281	1,438	1,538	1,760	1,750	1,760
	2.33	930	1,137	1,019	1,246	1,176	1,438	1,440	1,762	1,663	2,034
1/2	3.59	2,187	2,906	2,396	2,906	2,767	2,906	3,388	2,906	3,913	2,906
	3.23	1,702	3,677	1,865	4,017	2,153	4,466	2,637	4,466	3,045	4,466
5/8	4.49	2,986	4,466	3,272	4,466	3,778	4,466	4,627	4,466	5,342	4,466
	3.74	2,702	5,819	2,960	6,375	3,418	6,506	4,186	6,506	4,833	6,506
3/4	5.26	3,865	6,506	4,234	6,506	4,888	6,506	5,987	6,506	6,913	6,506

- Valores de carga permitidos son calculados utilizando un factor de conversión, α , resistencias de diseño.
- Valores tabulados de cargas permitidas asumen 30% de cargas estáticas y 70% de cargas dinámicas, con una combinación de cargas controlada 1,2E + 1,6D. Media ponderada calculada para el factor de conversión, $\alpha = 1,2*(0,3) + 1,6*(0,7) = 1,48$.

Cargas admisibles convertidas para MTD-M en concreto sin fragmentar

Diámetro nominal del anclaje (in.)	Profundidad de instalación h_{nom} (in.)	Mínima resistencia a compresión del hormigón									
		$f'_c = 2,500$ psi		$f'_c = 3,000$ psi		$f'_c = 4,000$ psi		$f'_c = 6,000$ psi		$f'_c = 8,000$ psi	
		T allowable ASD Tracción (lb)	V allowable ASD Cortante (lb)	T allowable ASD Tracción (lb)	V allowable ASD Cortante (lb)	T allowable ASD Tracción (lb)	V allowable ASD Cortante (lb)	T allowable ASD Tracción (lb)	V allowable ASD Cortante (lb)	T allowable ASD Tracción (lb)	V allowable ASD Cortante (lb)
3/8	2.33	1,449	1,605	1,530	1,759	1,668	1,760	1,884	1,760	2,054	1,760
	2.33	1,491	1,605	1,633	1,759	1,886	2,031	2,164	2,084	2,372	2,084
1/2	3.59	2,748	2,906	2,999	2,906	3,443	2,906	4,183	2,906	4,803	2,906
	3.23	2,403	4,466	2,633	4,466	3,040	4,466	3,723	4,466	4,299	4,466
5/8	4.49	4,216	4,466	4,619	4,466	5,333	4,466	6,441	4,466	7,310	4,466
	3.74	3,088	6,506	3,383	6,506	3,906	6,506	4,784	6,506	5,524	6,506
3/4	5.26	5,456	6,506	5,977	6,506	6,901	6,506	8,452	6,506	9,760	6,506

- Valores de carga permitidos son calculados utilizando un factor de conversión, α , resistencias de diseño.
- Valores tabulados de cargas permitidas asumen 30% de cargas estáticas y 70% de cargas dinámicas, con una combinación de cargas controlada 1,2E + 1,6D. Media ponderada calculada para el factor de conversión, $\alpha = 1,2*(0,3) + 1,6*(0,7) = 1,48$.